



VZOROVÉ SCHÉMA KANAL. PŘÍPOJKY

PŮDORYS

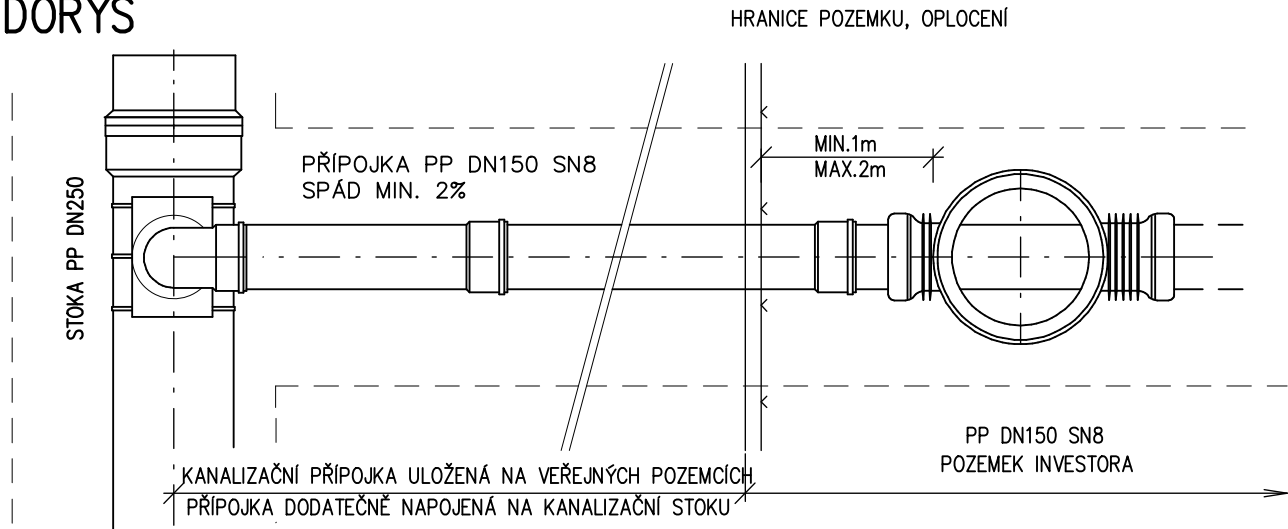

Z DŮVODU DODATEČNĚ ZHOTOVENÉHO OTVORU JE VHODNÉ NAD MÍSTEM NAPOJENÍ ZHOTOVIT JEDNODUCHOU DESKU Z ARMOVANÉHO BETONU, KTERÁ ROZNESE SHORA PŮSOBÍCÍ TLAK MIMO ZESLABENÉ MÍSTO


ŘEZ

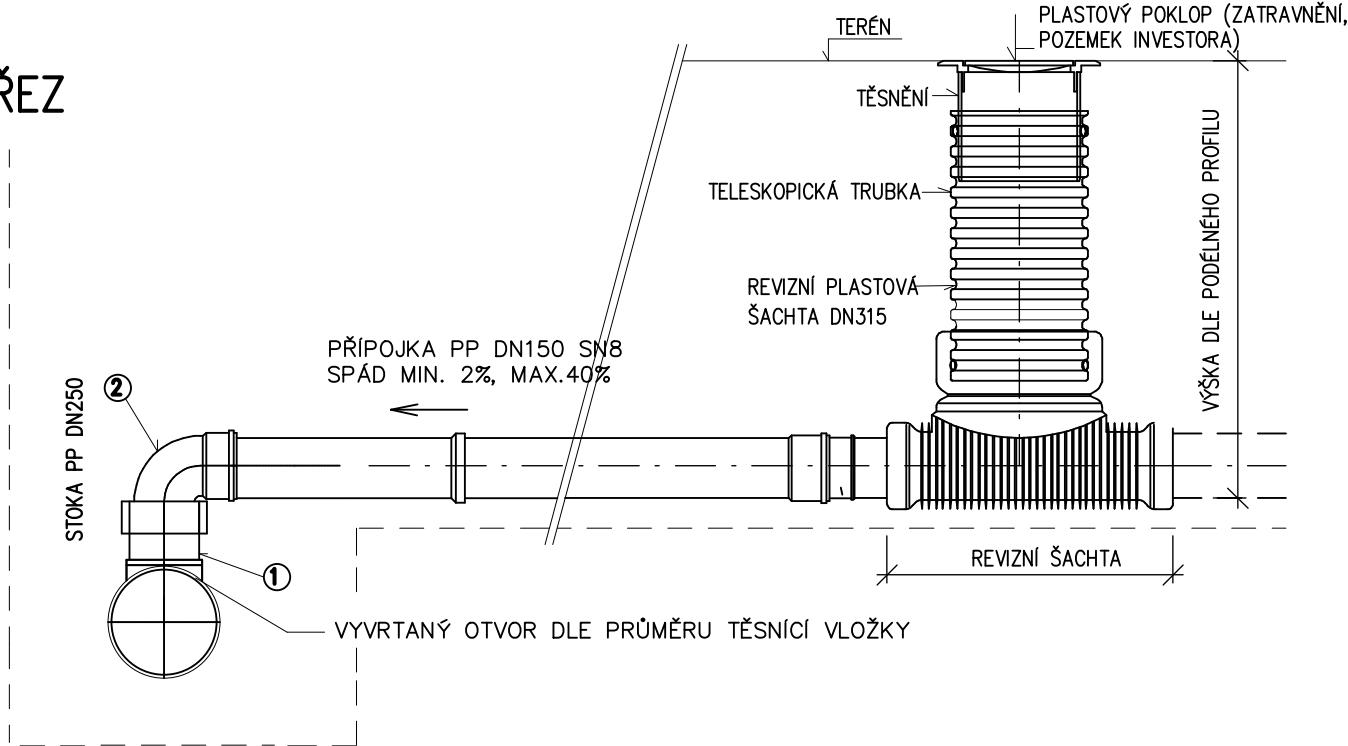

LEGENDA

- ① UNIVERZÁLNÍ TŘMENOVÉ SEDLO 90° PRO KOLMÉ NAPOJENÍ d 167–175mm PRO KANALIZAČNÍ STOKU S VNĚJŠÍM PRŮMĚREM d250–500mm
TYP: SEDLO T-FLEX DN150 DODAVATEL: REXCOM s.r.o.
- ② BOČNÍ NAVRTÁVKA – BEZ KOLENE

KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA Z HLADKÉHO PP, PVC SN8

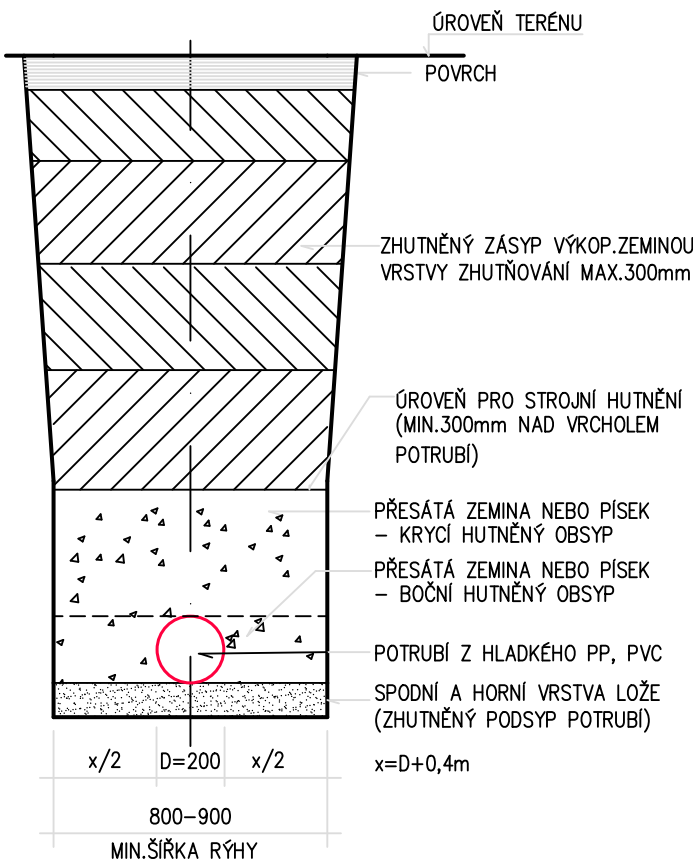

- PRO OBSYP A LOŽE POTRUBÍ POUŽIT ŠTĚRKOPÍSEK, PÍSEK NEBO PŮVODNÍ VHODNÁ ZEMINA S MAX. ZRNITOSTÍ 20 mm
- MATERIÁLY POUŽITÉ V ÚČINNÉ VRSTVĚ MUSÍ BÝT V SOULADU S POŽADAVKY VÝROBCE POTRUBÍ
- KRYCÍ OBSYP BUDE PROVEDEN V TLOUŠČE DLE POŽADAVKU VÝROBCE POUŽITÉHO POTRUBÍ
- OBSYP MÁ ZAJIŠŤOVAT DOSTATEČNOU POSTRANNÍ PODPORU PRO POTRUBÍ A PROTO JE JEJ TŘEBA DOSTATEČNĚ ZHUTNIT. POŽADAVKY NA ZÁSYPOVÝ MATERIÁL A JEHO ZHUTNĚNÍ ZÁVISÍ NA TOM, ZDA SE VEDENÍ NACHÁZÍ POD ZPEVNĚNOU NEBO VOLNOU PLOCHOU
- MIN. VÝŠKA KRYTÍ POTRUBÍ MUSÍ BÝT V ROZMEZÍ 1,2 – 1,5m.
V HLINITÝCH ZEMINÁCH 1,2m, V HLINITOPÍSEČITÝCH ZEMINÁCH 1,3m, V PÍSEČITÝCH ZEMINÁCH 1,4m, VE ŠTĚRKOVÝCH A SKALNATÝCH ZEMINÁCH 1,5m
- ŠÍŘKA VÝKOPU BUDE PROVEDENA DLE PLATNÝCH TECHNICKÝCH NOREM. ŠÍŘKOU VÝKOPU SE ROZUMÍ VZDÁLENOST STĚN VÝKOPU NEBO PAŽENÍ MĚŘENÁ VE VÝŠCE VRCHOLU POTRUBÍ
- RÝHA VÝKOPU V SOUDRUŽNÝCH ZEMINÁCH BUDE V ZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ OD HLOUBKY 1,3m A V NEZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ OD HLOUBKY 1,5m PAŽENA. V NESOUDRUŽNÝCH ZEMINÁCH BUDE PROVEDENO PAŽENÍ OD HLOUBKY 0,7 m. PŘI POUŽITÍ PAŽENÍ BUDE ŠÍŘKA VÝKOPU ZVĚTŠENA NA KAŽDOU STRANU O 0,1m.
- NEJMENŠÍ ŠÍŘKA VÝKOPU SE SVISLÝMI STĚNAMI, DO KTERÝCH VSTUPUJÍ OSOBY JE 0,8m. DLE NAŘÍZENÍ VLÁDY Č.591/2006 Sb.
- NEJMENŠÍ ŠÍŘKA RÝHY V ZÁVISLOSTI NA HLOUBCE RÝHY: HLOUBKA OD 1,0m DO 1,75m = ŠÍŘKA 0,80m
- NEJMENŠÍ ŠÍŘKA PAŽENÍ RÝHY JE PŘI NAVRŽENÉ DIMENZI POTRUBÍ DO D225 – D + 0,40m (x)

VÝŠKOVÝ SYSTÉM B.p.v.

ZODP. PROJEKTANT			Ing. LEOŠ POHANKA			ING. LEOŠ POHANKA projektové a inženýrské služby Dolní 35, Nové Veselí, 592 14 tel.: 566 667 342, gsm: 602 663 045 IČO: 456 53 054, DIČ: CZ5603151664 projekce@pohanka.net, www.pohanka.net		
VYPRACOVAL			Bc. PETR JAROŠ					
KRAJ	VYSOČINA	STAVEBNÍ ÚŘAD		ŽDÁR NAD SÁZAVOU				
MÍSTO STAVBY			K.Ú. BOHDALOV					
INVESTOR			MĚSTYS BOHDALOV, IČO: 00294004 BOHDALOV 250, 592 13 BOHDALOV					
AKCE						FORMÁT	2A4	Č. VÝKRESU