
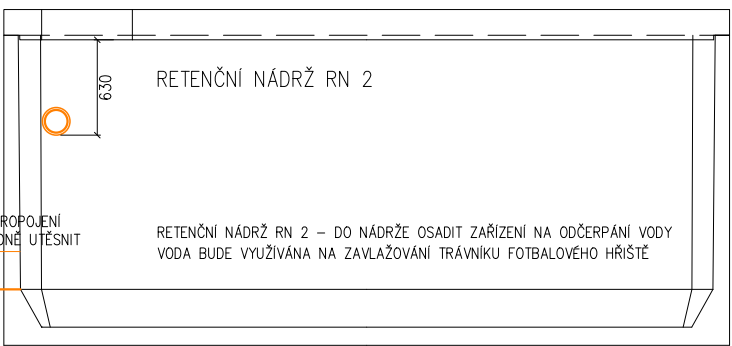
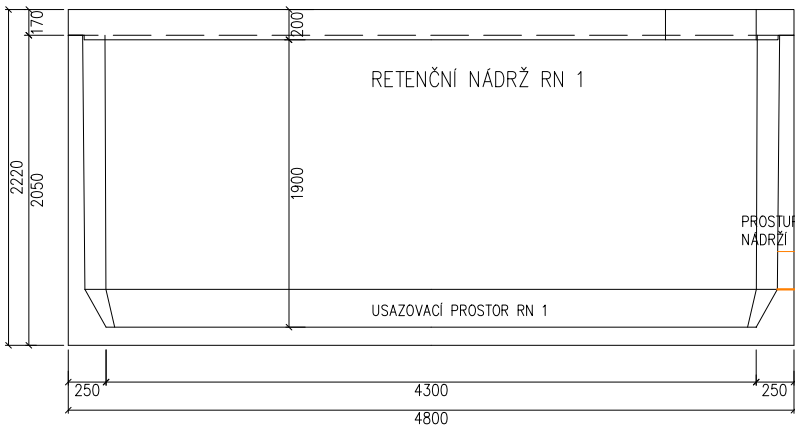
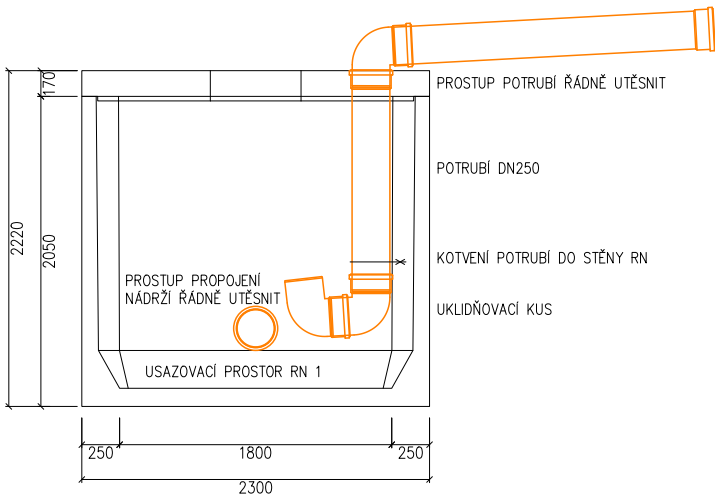


VZOR RETENČNÍ NÁDRŽE

ND-18 = 17,9 m3

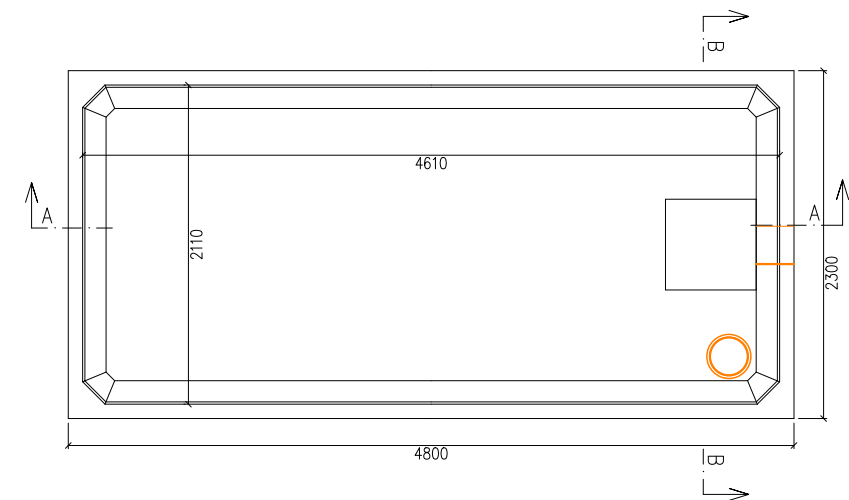

Objem nádrže = 19,9 m3;
hmonost dílu se dnem = 13t;
Strop S – pojezd osobními vozidly a zásyp 0,5–1,5m;
celková tloušťka stropu 200mm; hmotnost = 6t
Uvažovaná únosnost základové spáry 180 kPa;
Nádrže se ukládají do výkopu s upraveným dnem
srovnaným do roviny vrstvou štěrkopísku tl. cca 20 cm.
Sestavy nádrží jsou ukládány dle geologických
podmínek stavby obvykle na podkladní betonovou desku.

VÝŠKOVÝ SYSTÉM B.p.v.

ZODP. PROJEKTANT			Ing. LEOŠ POHANKA							
VYPRACOVAL			MARTA HRONOVÁ							
KRAJ		VYSOČINA	STAVEBNÍ ÚŘAD		ŽDÁR NAD SÁZAVOU					
MÍSTO STAVBY		K.Ú. BOHDALOV								
INVESTOR		MĚSTYS BOHDALOV, IČO: 00294004 BOHDALOV 250, 592 13 BOHDALOV								
AKCE MĚSTYS BOHDALOV - NOVOSTAVBA CHODNÍKU PODÉL MÍSTNÍ KOMUNIKACE OD BUDOVY ZŠ PO č.p.280 SO 02 DEŠŤOVÁ KANALIZACE A RETENCE DV						FORMÁT		2A4	Č. VÝKRESU 2.4	
						DATUM		04/2024		
						STUPEŇ		DSP		
						ČÍSLO ZAKÁZKY		89/24		
						ZMĚNA				
OBSAH VÝKRESU VZOR RETENČNÍ NÁDRŽE						ČÁST DOK.		MĚŘÍTKO	Č. PARÉ	
						D.		~		

ING. LEOŠ POHANKA

projektové a inženýrské služby

Dolní 35, Nové Veselí, 592 14
tel.: 566 667 342, gsm: 602 663 045

IČO: 456 53 054, DIČ: CZ5603151664
projekce@pohanka.net, www.pohanka.net